



VT202310H1165




ZDVTAT562

正本



委托单



委托单位

山东万达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司



检测报告

YTHJ 字第 (202310175) 号

第 1 页 共 11 页

一、基本信息

委托单位

：

：

：

：

：

：

：

：



淄博圆通环境检测有限公司 检测报告

ZBYT4T563

LYTH字第(2303119)号

第 2 页 共 11 页

			《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 第五篇 第四章 (三) 亚甲基蓝分光光度法	
3	有组织废气	硫化氢		0.005mg/m ³
4	总磷		GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵	

GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵

mg/L

pH HJ 1147-2020 《水质 pH值的测定 玻璃电

HJ 1226-2021 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安

挥发酚 HJ 636-2012 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安
替比林分光光度法》

0.01mg/L

总氮 HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸
钾消解紫外分光光度法》

0.05mg/L

石油类 HJ 637-2006 《水质 石油类和动植物油类的测
定 红外分光光度法》

0.06mg/L

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-01-004	四气路大气采样器	QC8-5000 型
ZBYT-10-012	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-11-029	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

2023年03月03日

2023年03月03日

2023年03月03日

编制: 何明可


批准: 李俊刚

审核: 李俊刚



表 1-1 污水检测结果

采样点	DW001 水排放	备	pH		氨氮	总氮	悬浮物	挥发酚	石油类	硫化物
			7.1~7.7	7.7~8.3	7.7~8.3	7.7~8.3	7.7~8.3	ND	0.34	ND
							13	ND	0.35	ND
							15	ND	0.33	ND
							“ND”表示未检出。			

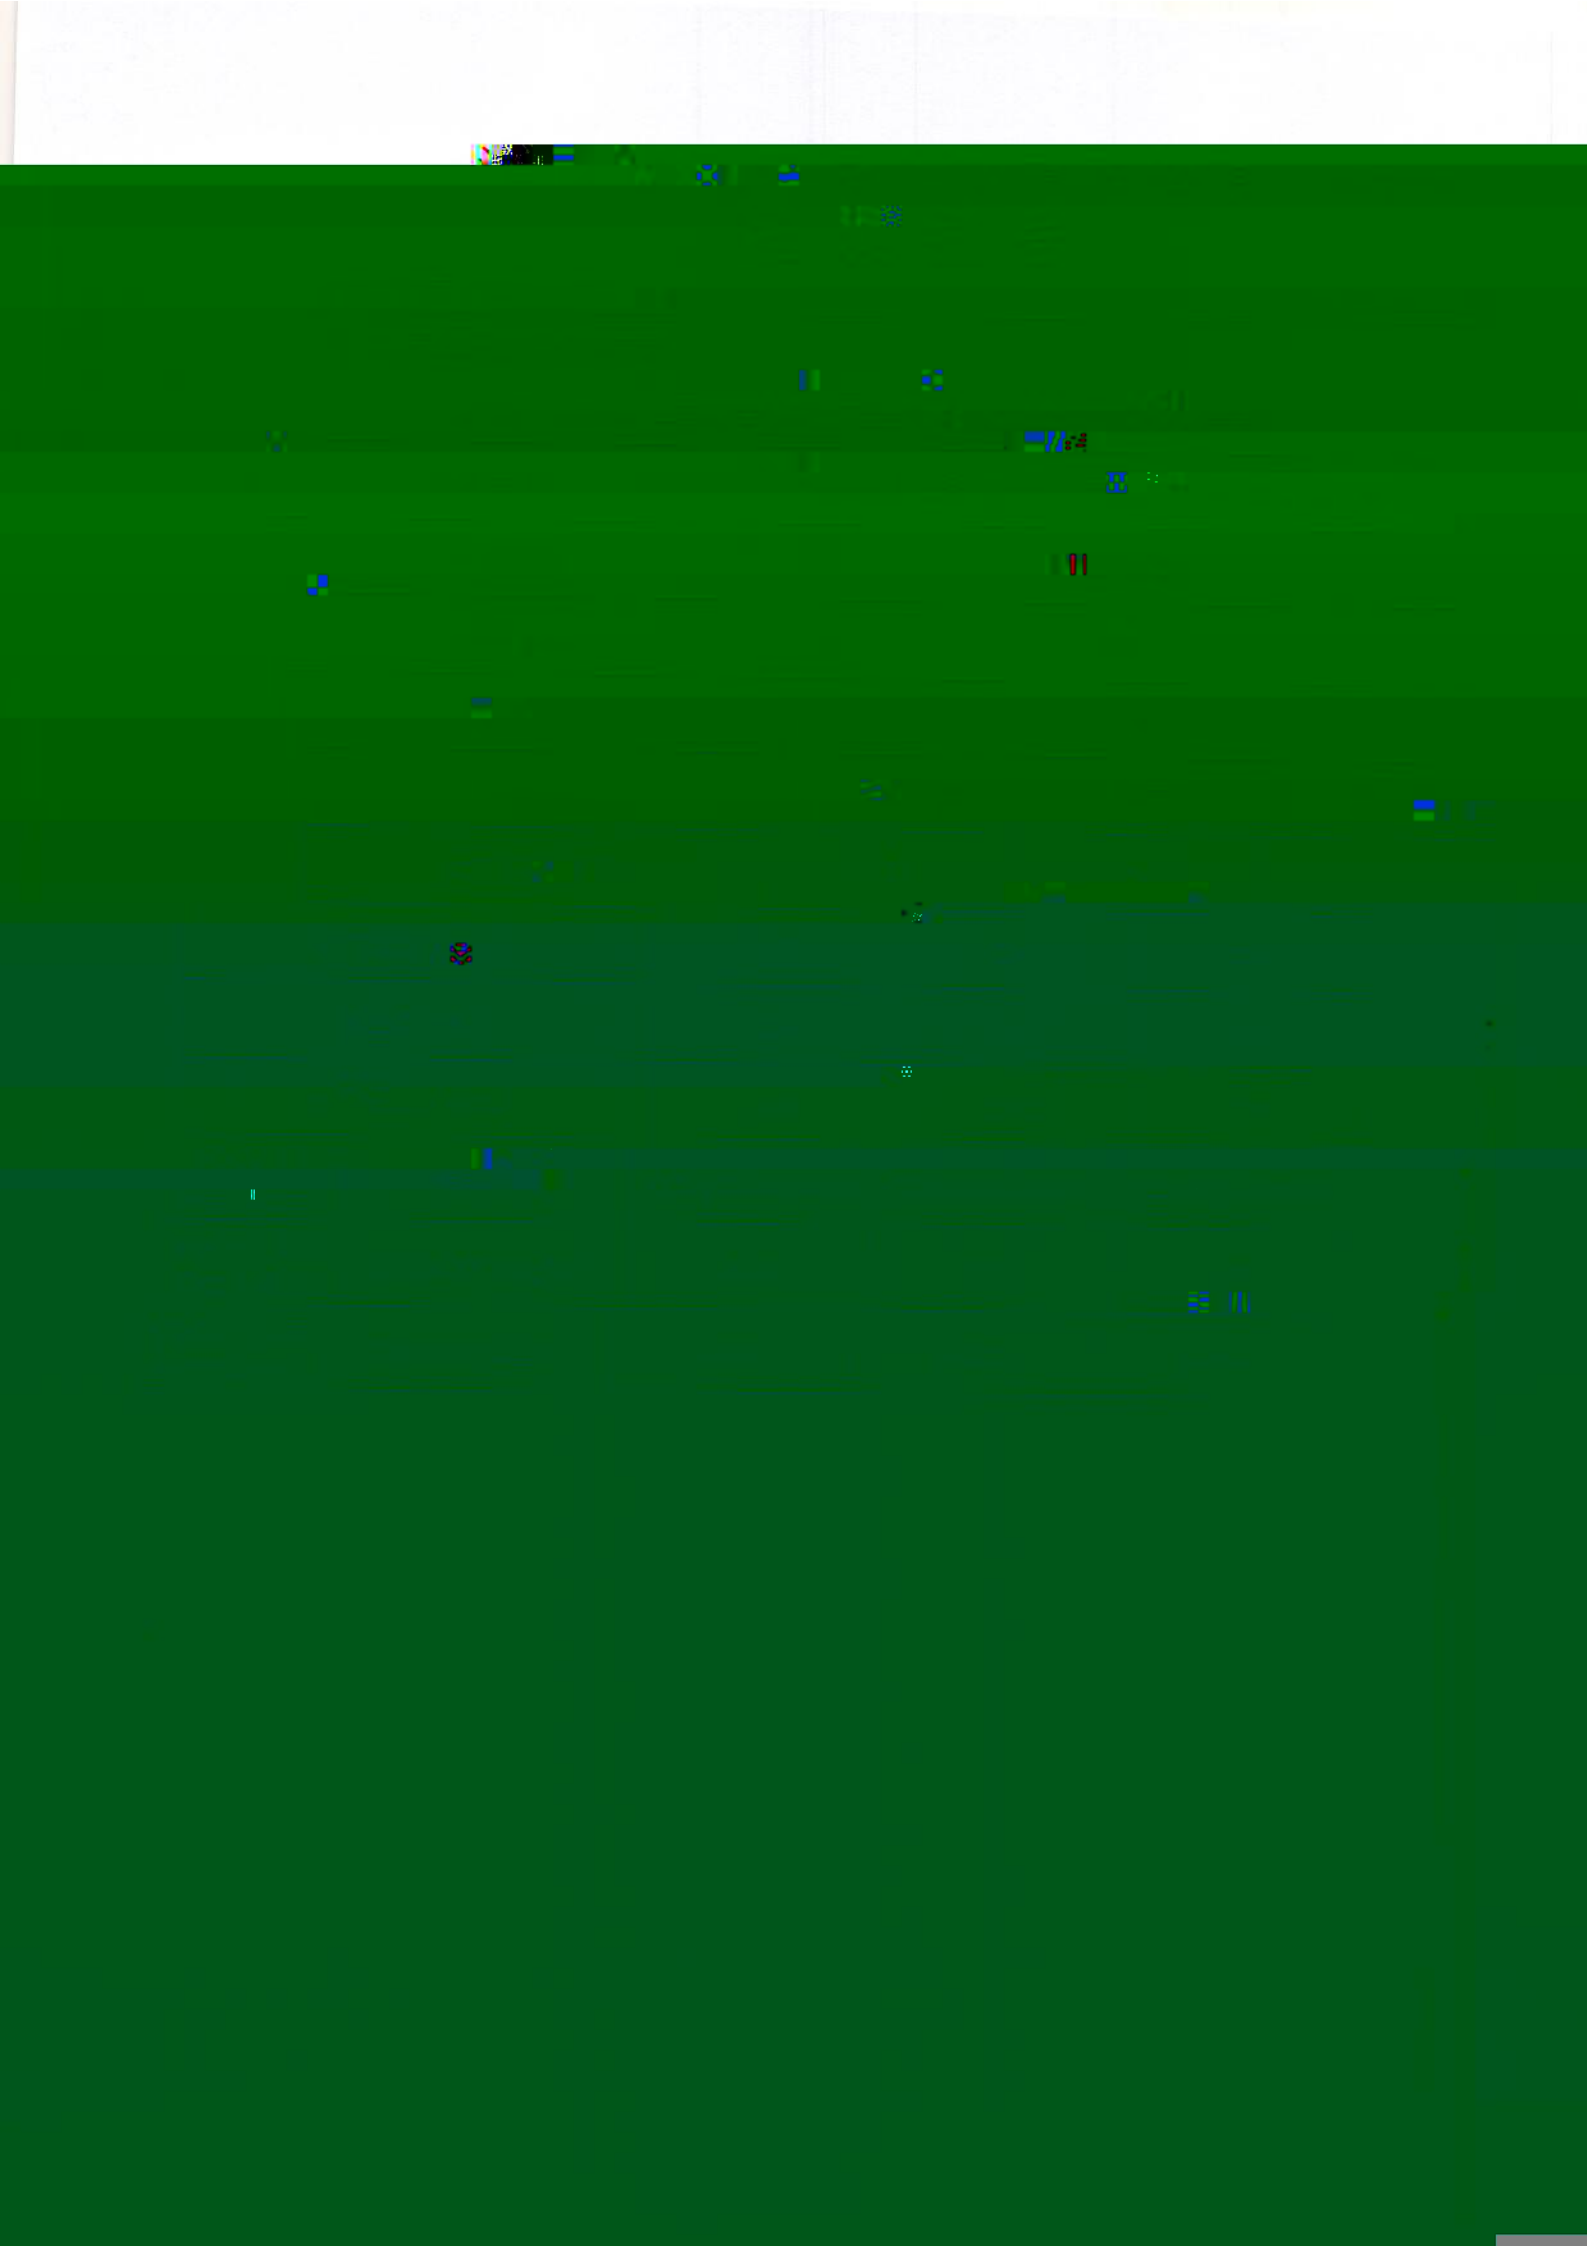

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHL字第(20175)号

第 6 页 共 11 页

表 2.2 DA001 一期北厂废气净化设施出口废气

高度 (m)	20			
检测频次	第一次	第二次	第三次	
废气温度 (℃)	60	60	60	
废气流速 (m/s)	8.8	8.7	8.7	
含湿量 (%)	2.3	2.2	2.2	
标干流量 (m³/h)	1297	1297	1297	

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202310175) 号

检测项目: 污水处理站废气治理设施 2#排气筒

检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒
检测日期	2023.10.17

检测单位

检测人

检测时间

检测地点

检测仪器

检测标准

检测人员

检测日期

检测地点




检测单位

2010 年 10 月

10

10 月 10 日

10

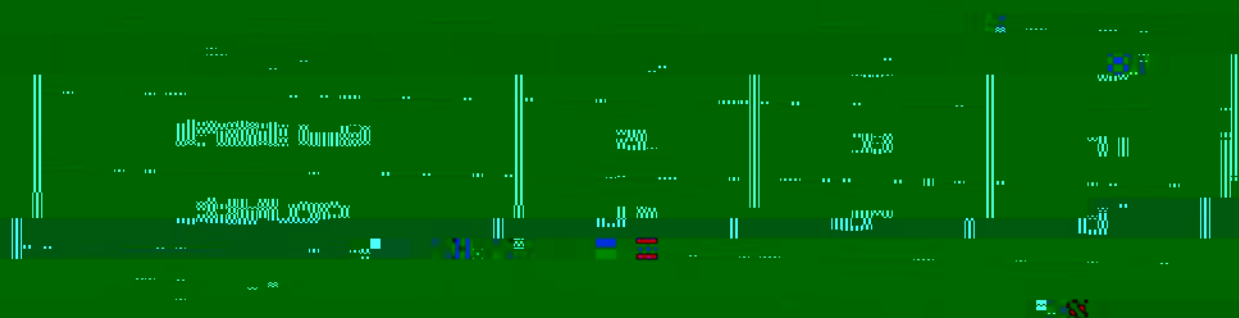

10

10 月 10 日

10 月 10 日

10 月 10 日

10 月 10 日

10 月 10 日

10 月 10 日

10 月 10 日

检测报告

YTHJ 字第 (202210175) 号

第 10 页 共 11 页

表 2-6 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

This architectural floor plan depicts a large, multi-story building with a complex internal layout. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. The building's footprint is roughly rectangular, with several internal courtyards and service areas. The central part of the plan features a large, open hall or atrium, surrounded by various rooms, including offices, meeting rooms, and storage areas. The perimeter of the building is defined by a series of walls and corridors, with some areas marked as 'entrance' or 'exit'. The drawing is a technical representation, showing the spatial organization and functional zones of the building. The use of black lines on a white background emphasizes the geometric forms and spatial relationships within the plan.

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

含氧量 (%)

10.6

10.7

10.2

标干流量 (m³/h)

4313

4320

4308

氮氧化物

实测浓度 (mg/m³)

14

16

18

氮氧化物

折算浓度 (mg/m³)

24

27

29

氮氧化物

排放速率 (kg/h)

0.066

0.069

0.079

****报告结束****

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果差异不承担责任。