[正本]

AT-HJ-2401-065

231512349487



安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH2024[illegible]1136

检测报告

只提供检测数据，不作结论

检测结论

[illegible]安特检测有限公司
2024 年 04 月 03 日
检验检测专用章

检 测 报 告

	43	44	45		备注
标干流量，m³/h	106	1233	1207	112	/
实测浓度					

检 测 报 告

排气筒名称	化装置1#排气筒进口	工况负荷（%）	85
样品描述	气袋×3		
主要检测设备	烟气、采样/含湿量测试仪(220206236)、真空箱气袋采样器(170606167)、气相色谱仪(150801045)		

检测报告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240101136-13~15
采样日期	2024.03.27	检测日期	2024.03.28
排气筒名称	二脱北汇区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	/	排气筒直径 m	0.2
样品描述	气袋×3		
主要检测设备	烟气采样/含湿量测试仪(220206236)、真空[illegible]		

安特检测 ANTE TESTING

报告编号：RH2024[illegible]36

检测报告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240101136-16~18
采样日期	2024.03.27	检测日期	2024.03.28
排气筒名称	二胺北厂区工艺废气[illegible]化装置1#排[illegible]	排气筒高度（m）	3
排气筒直径（m）	[illegible]	去除效率（%）	85
样品描述	[illegible]	[illegible]	0.15
主要检测设备	烟气采样/含湿量测试仪(220206236)、真空气箱气袋采样器(170606167)、气相色谱仪(150801045)		
检测指标	[illegible]	[illegible]	

检测[illegible]

采样日期	2024.03.15	[illegible]	H2024010[illegible]136-37~39
污水处理站预处理工段		检测日期	2024.03.16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

采样日期	2024.03.15	样品编号	H20240101136-40~42
检测日期	2024.03.16		
排气筒名称	污水处理站废气治理设施2#排气筒进口DA0014	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.7
样品描述	气袋×3		
主要检测设备	烟气采样/含湿量测试仪(220206236)、真空箱气袋采样器(170606167)、气相色谱仪(150801045)		
检测指标	检测结果		
	H20240101136-40	H20240101136-41	H20240101136-42	一个均值	备注
标干流量 m^3/h	14885	14874	14885	14881	


检 测 报 告

采样日期	2024.02.02	检测日期	2024.02.03
排气筒名称	危废暂存间废气排气筒进口DA001[illegible]	工况负荷(%)	[illegible]5
排气筒高度 m	/	排气筒直径 m	0.5
样品描述	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主要检测设备	烟气采样/含湿量测试仪([illegible])	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240101136-31~33
采样日期	2024.03.15	检测日期	2024
排气筒名称	二股南厂区导热油炉废气排气筒 DA00025	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	

安特检测

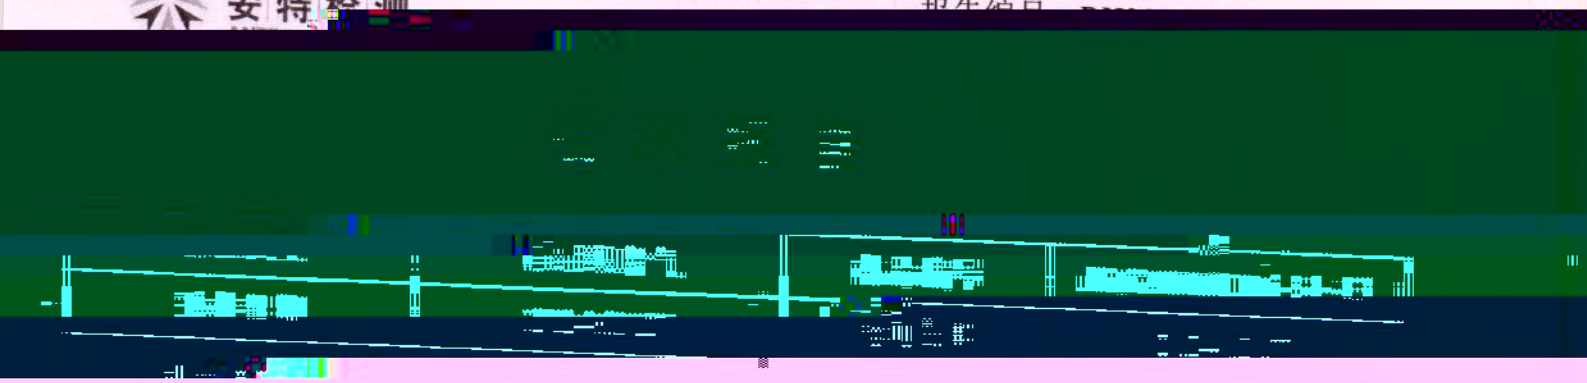

	H20240101136-	H20240101136	

安特检测

报告编号：

检 测 报 告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

检_测_报_告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240101136-34~36
采样日期	2024.01.23	检测日期	2024.01.23
排气筒名称	二胺北厂区导热油炉废气排气筒_DA0036	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	22	排气筒直径 m	

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240101136

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H[illegible]
[illegible]	气排气筒 DA0026	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	22	排气筒直径 m	0.7
样品描述	/		
主要检测设备	林格曼烟气浓度图（150806043）		

检测结果				
检测指标	H20240101136-34	H20240101136-35	H20240101136-36	平均值	备注
林格曼黑度					

[illegible]

以下空白

TESTING

检 测 报 告

附表一：检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
非甲烷总烃（以碳计）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m³
低浓度颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m³
二氧化硫	HJ 57-2017	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3mg/m³
林格曼黑度	HJ/T	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼黑度图法	/

附表二：质控措施

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对误差/%
总烃，mg/m³	26.2	25.5	2.7
甲烷，mg/m³	5.33	4.9	

检 测 报 告



