





241520343463

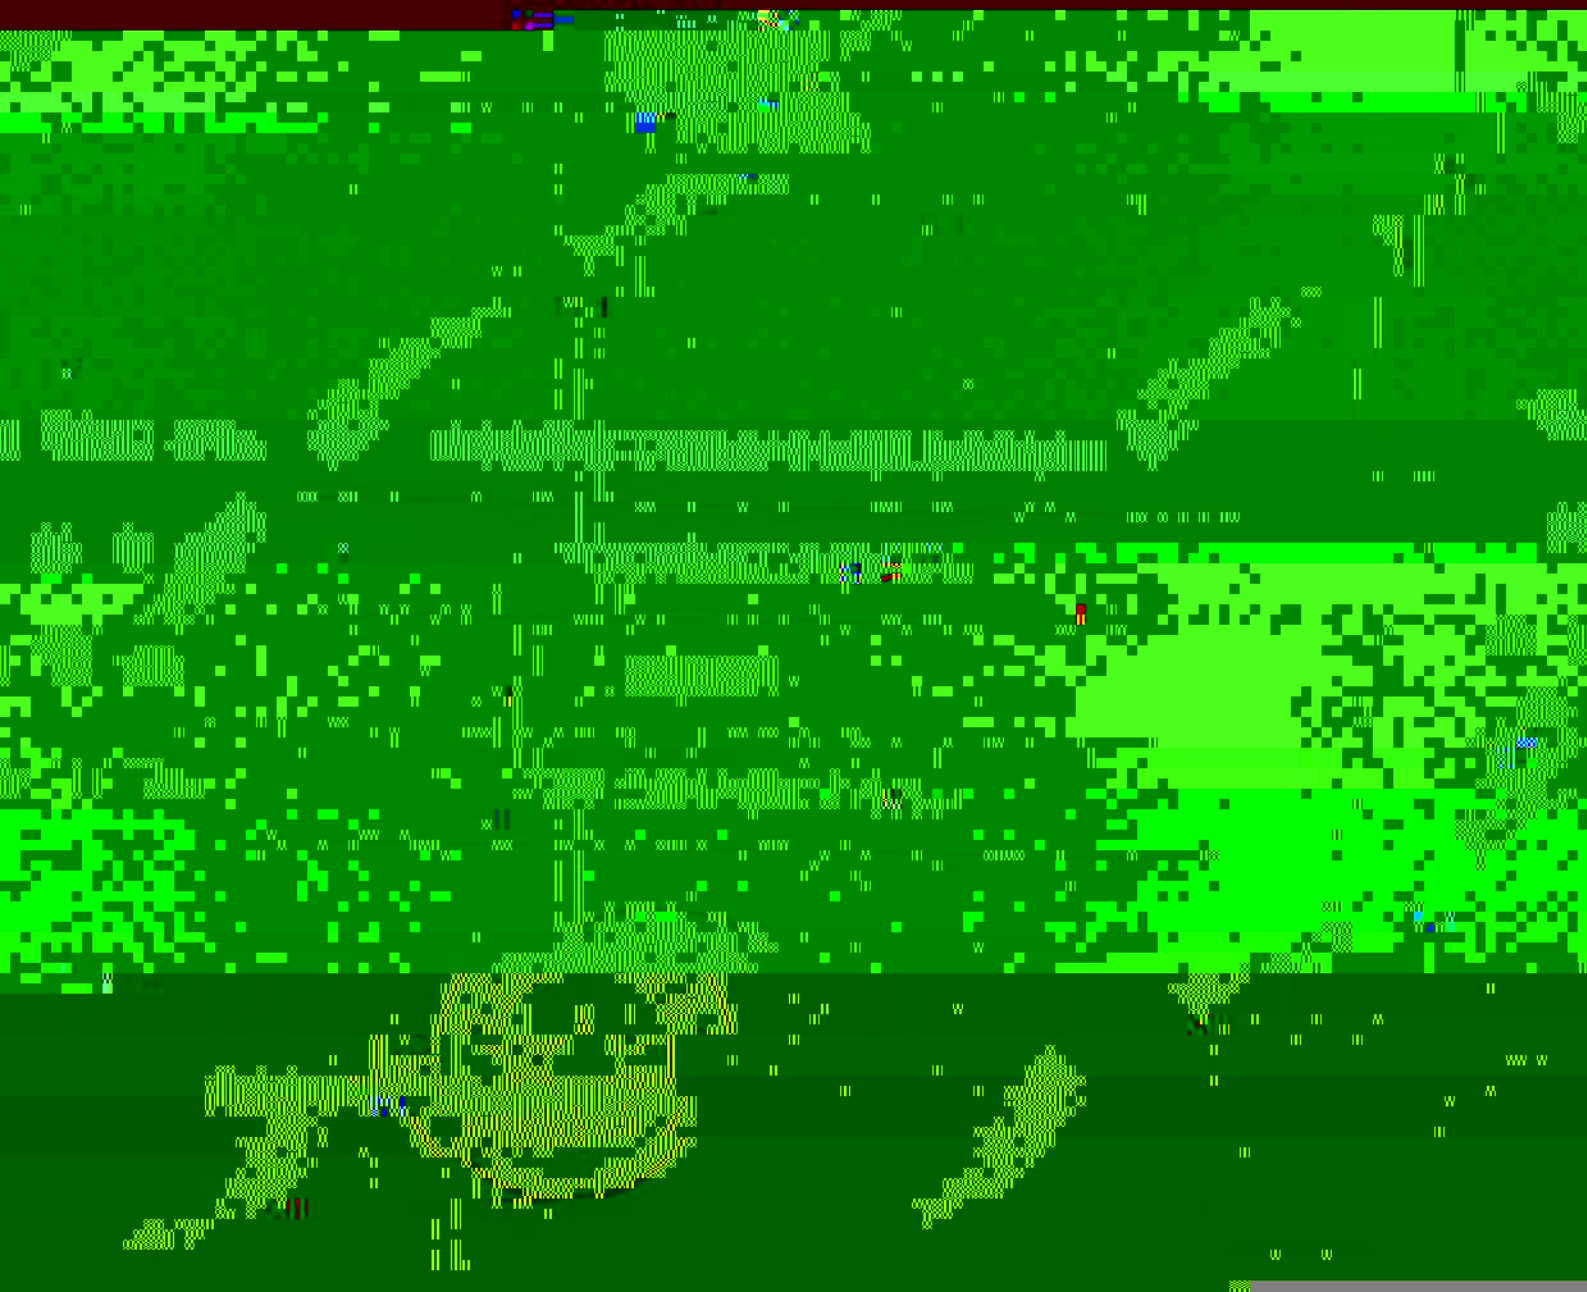

检测报告

报告编号: 20230801001

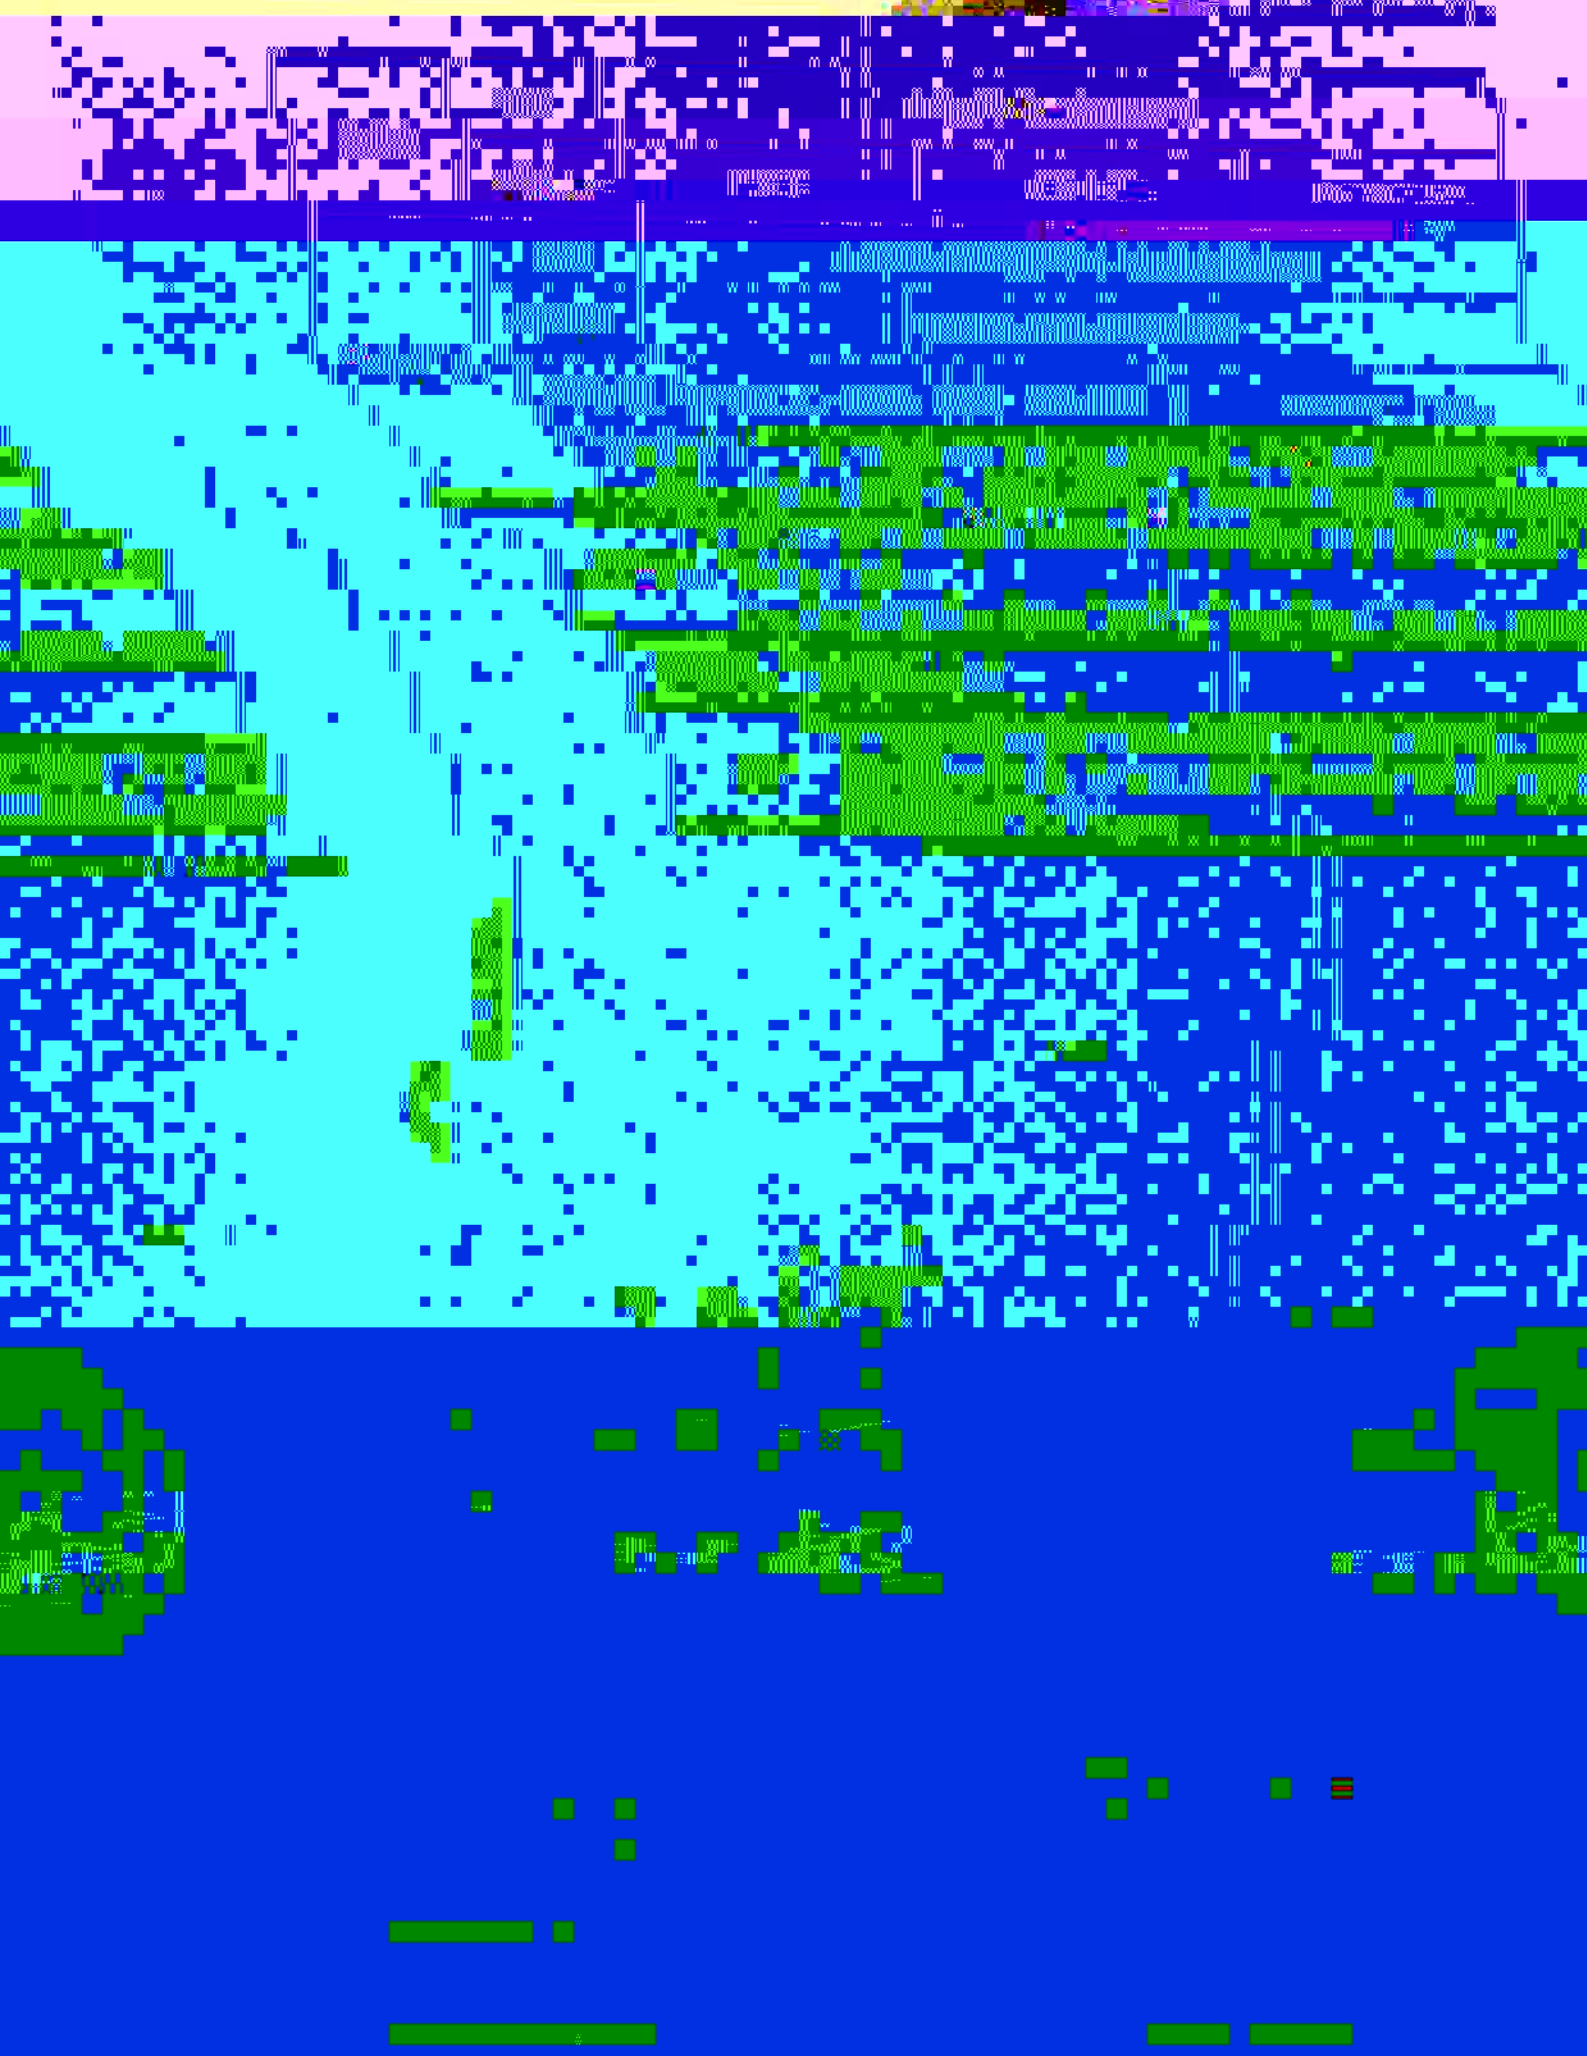

检测报告

报告编号: XZ-JC2507-083

第 2 页 共 7 页

一、检测结果

(一) 有组织废气检测结果, 样品状态: 完好无破损、标签清晰)

表1

测点高度(m)		25	测点截面积 (m ²)		1.1310
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
样品编号		25H02083EQ2			

0.033	标干流量(m ³ /h)	0.036	0.029	0.034
26276	测点烟气温度 (°C)	25991	26600	26237

检测报告

报告编号: XZ-JC2507-082

第 4 页 共 7 页

表 9

测点编号		15	测点坐标 (m)		0.0707
实测排放速率 (kg/h)		6.56×10^{-5}	7.02×10^{-5}	4.41×10^{-5}	5.99×10^{-5}
标干流量(m³/h)		1171	1189	1191	1184
测点烟气温度 (°C)		30	29	30	
烟气平均流速 (m/s)		5.2	5.3	5.3	/
烟气含湿量(%)		2.0	2.2	2.1	

挥发性和有机	样品编号	25H07083FQ1025	25H07083FQ1026	25H07083FQ1027	均值
测点编号	16	17	18	19	
测点坐标 (m)	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	
实测排放速率 (kg/h)	6.56×10^{-5}	7.02×10^{-5}	4.44×10^{-5}	5.99×10^{-5}	
标干流量 (m³/h)	1171	1189	1191	1184	
测点烟气温度 (°C)	30	29	30		
烟气平均流速 (m/s)	5.2	5.3	5.3	/	
烟气含湿量 (%)	2.0	2.2	2.1		

检 测 报 告

报告编号: XZ-JC2507-083

第 5 页 共 7 页

(续上表)

标干流量(m³/h)	2908	2917	2902	2909
测点烟气温度(°C)	32	33	33	
烟气平均流速(m/s)	13.2	13.3	13.2	/
烟气含湿量(%)	2.3	2.2	2.0	

表13

检测点位

DA003 二叔胺厂区焚烧炉

检测频次

第一次

第二次

第三次

均

实测浓度(mg/m³)

颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	恒重法
挥发性有机物（以非	HJ 836-2017	固定污染源废气 非甲烷总烃和苯系物的测定 气相色谱法	1mg/m ³

检测报告

报告编号: XZ-JC2507-083

第 7 页 共 7 页

